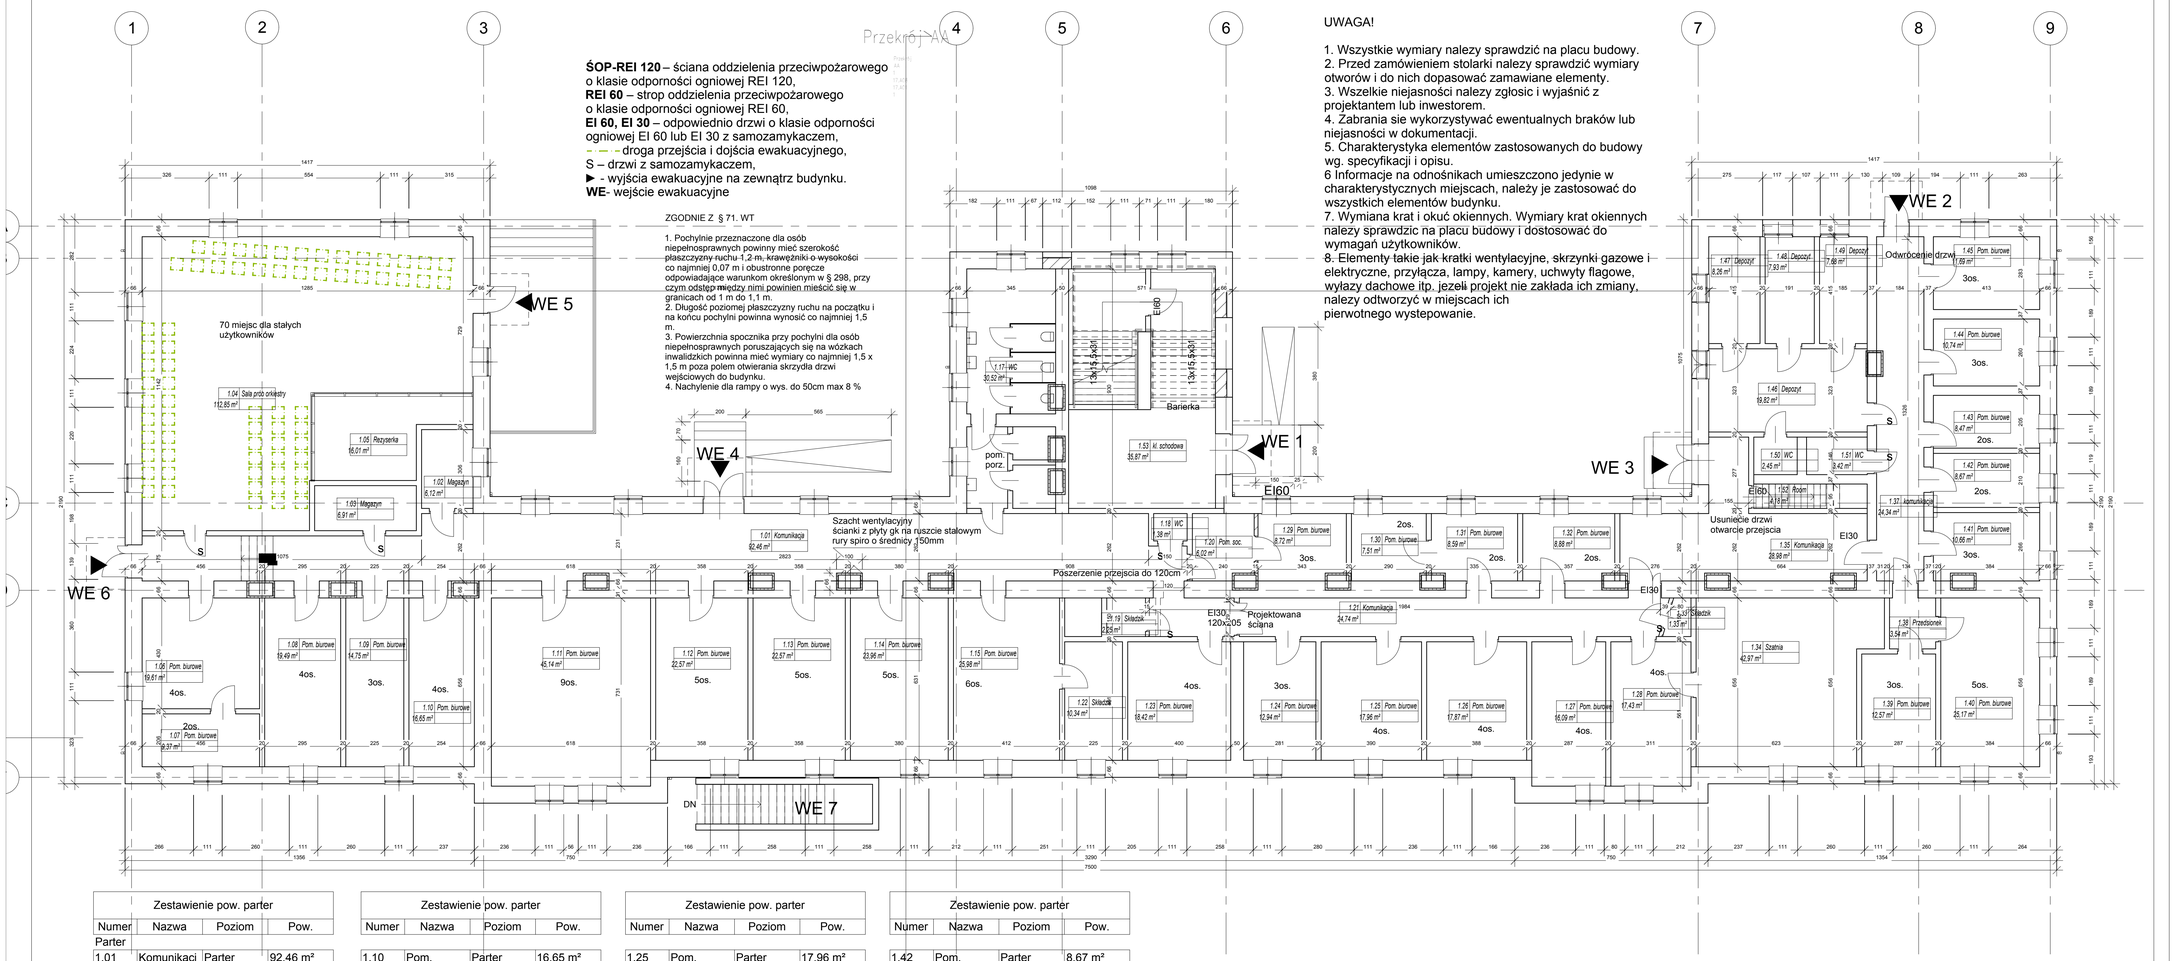
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ŚOP-REI 120 – ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120,
REI 60 – strop oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60,
EI 60, EI 30 – odpowiednio drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60 lub EI 30 z samozamykaczem,
droga przejścia i dojścia ewakuacyjnego,
S – drzwi z samozamykaczem,
► - wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku.
WE- wejście ewakuacyjne
ZGODNIE Z § 71. WT
1. Pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych powinny mieć szerokość płaszczyzny ruchu 1,2 m. krawężniki o wysokości co najmniej 0,07 m i obustronne poręcze odpowiadające warunkom określonym w § 298, przy czym odstęp między nimi powinien mieścić się w granicach od 1 m do 1,1 m.
2. Długość poziomej płaszczyzny ruchu na początku i na końcu pochylni powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich powinna mieć wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydła drzwi wejściowych do budynku.
4. Nachylenie dla rampy o wys. do 50cm max 8 %
UWAGA!
1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzić na placu budowy.
2. Przed zamówieniem stolarki nalezy sprawdzić wymiary otworów i do nich dopasować zamawiane elementy.
3. Wszelkie niejasności nalezy zgłosic i wyjaśnić z projektantem lub inwestorem.
4. Zabrania sie wykorzystywać ewentualnych braków lub niejasności w dokumentacji.
5. Charakterystyka elementów zastosowanych do budowy wg. specyfikacji i opisu.
6 Informacje na odnośnikach umieszczono jedynie w charakterystycznych miejscach, należy je zastosować do wszystkich elementów budynku.
7. Wymiana krat i okuć okiennych. Wymiary krat okiennych nalezy sprawdzic na placu budowy i dostosować do wymagań użytkowników.
8. Elementy takie jak kratki wentylacyjne, skrzynki gazowe i elektryczne, przyłącza, lampy, kamery, uchwyty flagowe, wyłazy dachowe itp. jeżeli projekt nie zakłada ich zmiany, nalezy odtworzyć w miejscach ich pierwotnego wystepowania.
WE 1
WE 2
WE 3
WE 4
WE 5
WE 6
WE 7
70 miejsc dla stałych użytkowników
Barierka
pom. porz.
Szacht wentylacyjny ścianki z płyty gk na ruszcie stalowym rury spiro o średnicy 150mm
Poszerzenie przejscia do 120cm
Projektowana ściana
Odwrócenie drzwi
Usunięcie drzwi otwarcie przejscia
EI60
EI30
EI30 120x205
DN
Przekrój A-A
Zestawienie pow. parter
Numer Nazwa Poziom Pow.
Parter
1.01 Komunikacja Parter 92,46 m²
1.02 Magazyn Parter 6,12 m²
1.03 Magazyn Parter 6,91 m²
1.04 Sala prób orkiestry Parter 112,85 m²
1.05 Rezyserka Parter 16,01 m²
1.06 Pom. biurowe Parter 19,61 m²
1.07 Pom. biurowe Parter 9,37 m²
1.08 Pom. biurowe Parter 19,49 m²
1.09 Pom. biurowe Parter 14,75 m²
1.10 Pom. biurowe Parter 16,65 m²
1.11 Pom. biurowe Parter 45,14 m²
1.12 Pom. biurowe Parter 22,57 m²
1.13 Pom. biurowe Parter 22,57 m²
1.14 Pom. biurowe Parter 23,96 m²
1.15 Pom. biurowe Parter 25,98 m²
1.17 WC Parter 30,52 m²
1.18 WC Parter 1,38 m²
1.19 Składzik Parter 2,25 m²
1.20 Pom. soc. Parter 6,02 m²
1.21 Komunikacja Parter 24,74 m²
1.22 Składzik Parter 10,34 m²
1.23 Pom. biurowe Parter 18,42 m²
1.24 Pom. biurowe Parter 12,94 m²
1.25 Pom. biurowe Parter 17,96 m²
1.26 Pom. biurowe Parter 17,87 m²
1.27 Pom. biurowe Parter 16,09 m²
1.28 Pom. biurowe Parter 17,43 m²
1.29 Pom. biurowe Parter 8,72 m²
1.30 Pom. biurowe Parter 7,51 m²
1.31 Pom. biurowe Parter 8,59 m²
1.32 Pom. biurowe Parter 8,88 m²
1.33 Składzik Parter 1,33 m²
1.34 Szatnia Parter 42,97 m²
1.35 Komunikacja Parter 28,98 m²
1.37 komunikacja Parter 24,34 m²
1.38 Przedsionek Parter 3,54 m²
1.39 Pom. biurowe Parter 12,57 m²
1.40 Pom. biurowe Parter 25,17 m²
1.41 Pom. biurowe Parter 10,66 m²
1.42 Pom. biurowe Parter 8,67 m²
1.43 Pom. biurowe Parter 8,47 m²
1.44 Pom. biurowe Parter 10,74 m²
1.45 Pom. biurowe Parter 11,69 m²
1.46 Depozyt Parter 19,82 m²
1.47 Depozyt Parter 8,26 m²
1.48 Depozyt Parter 7,93 m²
1.49 Depozyt Parter 7,68 m²
1.50 WC Parter 2,45 m²
1.51 WC Parter 3,42 m²
1.52 Room Parter 4,18 m²
1.53 kl. schodowa Parter 35,87 m²
Parter: 51 942,82 m²
INWESTOR
Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu
ul.1Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Bartosz Piotrowicz FHU Geo-Structure; Potok Mały 28; 28-300 Jędrzejów
2907 ARCHITEKCI Piotr Nowicki
ul. Kolejowa 18/49, 42-500 Będzin
TEMAT OPRACOWANIA
Projekt budowlany przebudowy budynku nr 2 Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul. 1Pułku Strzelców Podhalańskich, 33-300 Nowy Sącz
PROJEKTANT
ARCH.K.KAIZERBRECHT UPR. 503/89
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0136
SPRAWDZAJĄCY
ARCH.W.KOŁODZIEJCZYK UPR. 690/93
CZŁ.ŚL.OKR.IZBY ARCHITEKTÓW NR SL-0137
OPRACOWANIE
mgr inż. arch. Piotr Nowicki
mgr inż. Bartosz Piotrowicz
NAZWA RYSUNKU
Rzut parteru
FAZA
Proj. budowlany
DATA
09.2017
NR RYSUNKU
17.A02
SKALA
1 : 100
C:\Users\Piotr\Documents\Projekty\2017_ARCHIVE projekt granice3.rvt